

Szamotuły, dnia 24.07.2017r.

MU/MS/PEO17P148036/.....*SOI*...../2017

WEBA

Beata Rajch

ul. Hiacynta 34

62-080 Lusówko

Dotyczy: przebudowy dróg powiatowych 2425P i 1859P w m. Żydowo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2017r. (data wpływu 27.06.2017r.) w załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych 2425P i 1859P w m.

Kable energetyczne wkreślone kolorem niebieskim (nN 0,4 kV) są własnością Enea Operator Sp. z o.o.

Istniejące kable w miejscach projektowanych zjazdów i skrzyżowań z projektowaną nową nawierzchnią należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów. Do wykonania przepustów należy zastosować rury ochronne dwudzielne AROT A110PS koloru niebieskiego.

Zwracamy uwagę, aby wysokość posadowienia istniejących złącz kablowo-pomiarowych usytuowanych w miejscu przebudowy ulicy dostosować do poziomu nowej nawierzchni.

Prace należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Szamotułach, ul. Obornicka 63.

Załącznik: plan sytuacyjny (1 kpl.)

Z poważaniem:

Rejon Dystrybucji Szamotuły
Dział Małozu Sierpowego
KIEROWNIK
Maciej Panek

k.o.
a/a, MU

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398















kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Rejon Dystrybucji Szamotuły
Sekcja Utrzymania
Młodszy Specjalista ds. Majątku Sieciowego


Maciej
Marcin Daniel

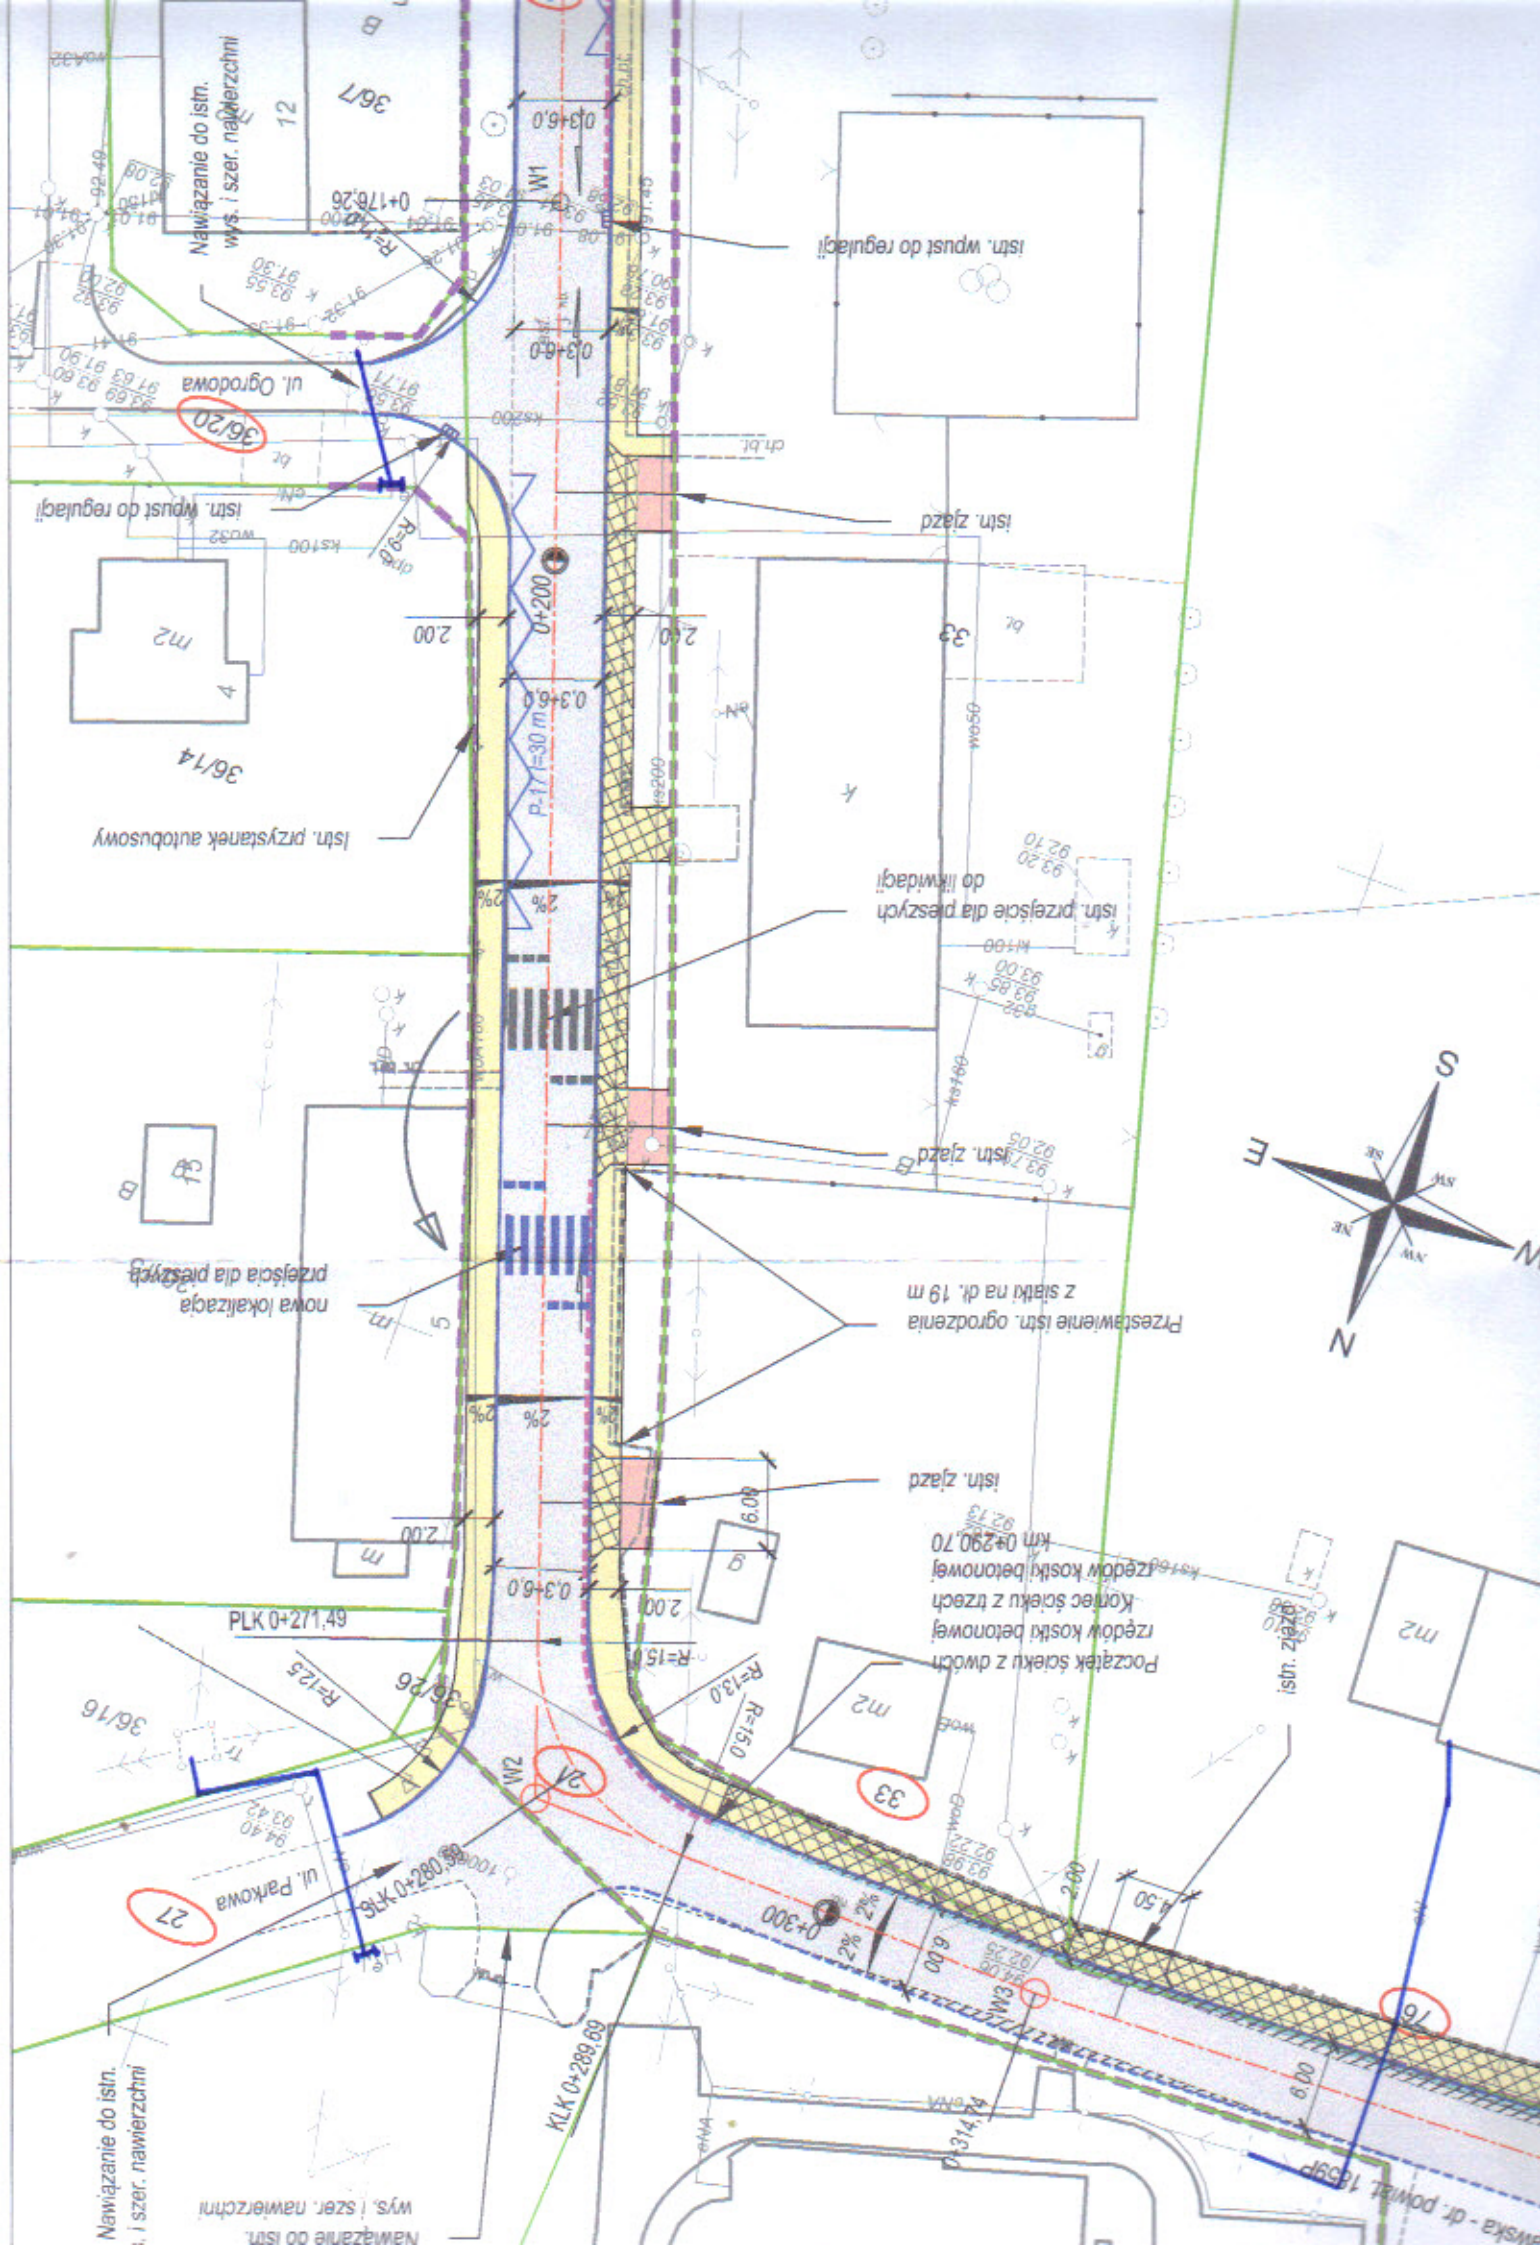
ENEA Operator Sp. z o.o.
(7) Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Szamotuły
64-500 Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 6
tel. 061-29-28-100 fax 061-29-28-103
REGON 390455398 NIP 782-23-77-160

LEGENDA

-  Remont nawierzchni - nawierzchni bitumiczna
-  Naprawa uszkodzonej krawędzi - poszerzenie
-  Projektowany chodnik - kostka bet. szara
-  Projektowany chodnik o konstrukcji jak dla zjazdu - kostka bet. szara
-  Wymiana nawierzchni istn. zjazdów na kostkę bet. grafitową
-  Projektowany krawężnik 20x30 cm
-  Projektowany krawężnik najazdowy 20x22 cm
-  Projektowany ściek z trzech rzędów kostki betonowej
-  Projektowany ściek z dwóch rzędów kostki betonowej
-  Projektowane obrzeże
-  Istniejące wpusty do regulacji
-  Istniejące granice działek
-  Istniejąca granica pasa drogowego
-  27 Działki przeznaczone pod inwestycję

Uzgodnienie Nr RD-2/...../.....
Obiekt uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szamotuły
Na terenie nie znajdują się energetyczne
urządzenia podziemne nN i SN
Na planach naniesiono kolorem
..... kable n.N. kable SN
NIEBIO SKIM
W/w uzgodnienie nie dotyczy kabli konsu-
mentowych nie będących w eksploatacji
ENEA Operator Sp. z o.o.
ZDE Rejon Dystrybucji Szamotuły
Sekcja Rozwoju
.....
podpis
Szamotuły, dnia *21.07.2017*

INWESTOR		Jednostka projektująca	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ul. Zielona 8 61-851 Poznań		 WEBA	
TYTUŁ			
Przebudowa dróg powiatowych nr 2425P i 1859P skrzyżowanie ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo			
województwo wielkopolskie		gmina Rokietnica	
Plan sytuacyjny		Skala	Nr rysunku
		1:500	2
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Opracowanie	_____	_____	czerwiec 2017r.
Projektant	B. Rajch	7131/7/P/2002	
Weryfikator	E. Zbytniewska	139/81/Pw	



Zalom W4

w lewo

$g(g) = 1,7200$

$X(N) = 5824524,56$

$Y(E) = 6415386,41$

Początek ścieku z dwóch
rzędów kostki betonowej - km 0+363,84

istn. wpust do regulacji

Koniec ścieku z dwóch
rzędów kostki betonowej - km 0+412,70

ul. Przedławska - dr. powiat. 1009p

KONIEC OPRACOWANIA
km 0+412,70

istn. zjazd

istn. wpust do regulacji

istn. zjazd

istn. zjazd

Koniec ścieku z dwóch
rzędów kostki betonowej - km 0+412,70

istn. zjazd

Początek ścieku z dwóch
rzędów kostki betonowej

Koniec ścieku z trzech
rzędów kostki betonowej